

Universal analog measuring case with integrated datalogger


- Standard data rate of 1 second
- 1000 days long time logging
- 8 universal analogue inputs
- 4 different measuring points
- PC-Program for 16 compressors and 16 analogue sensors



Real-time analysis for compressed air stations


1.

Adjust the Amperé
for load / unload compressors

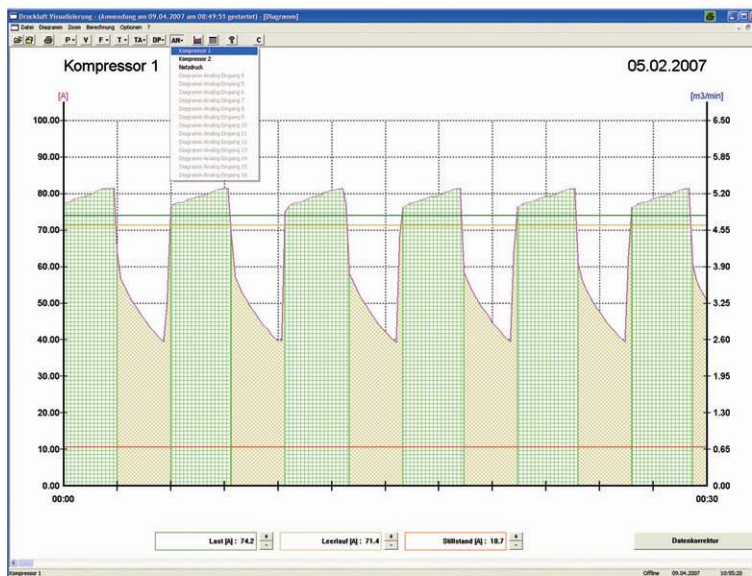



2.

Adjust the Amperé
for variable speed compressors

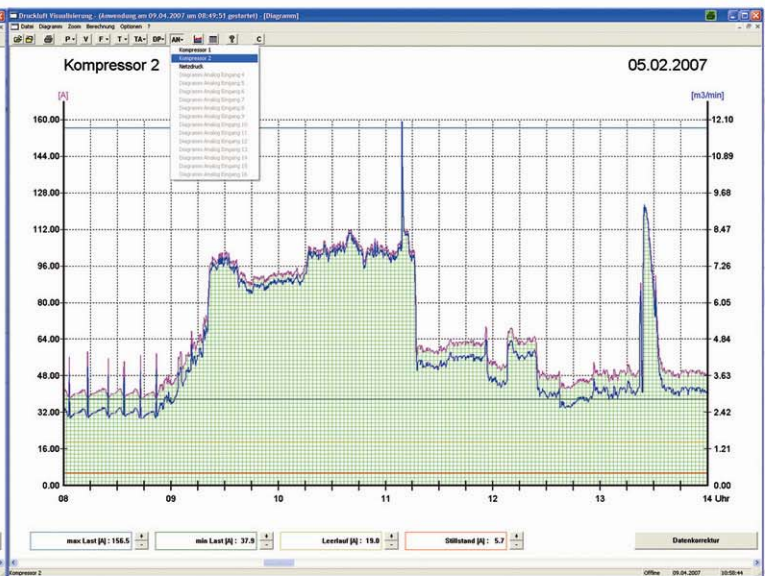

Flowdiagram with different
Average settings

Flexible zoom functions
for diagrams

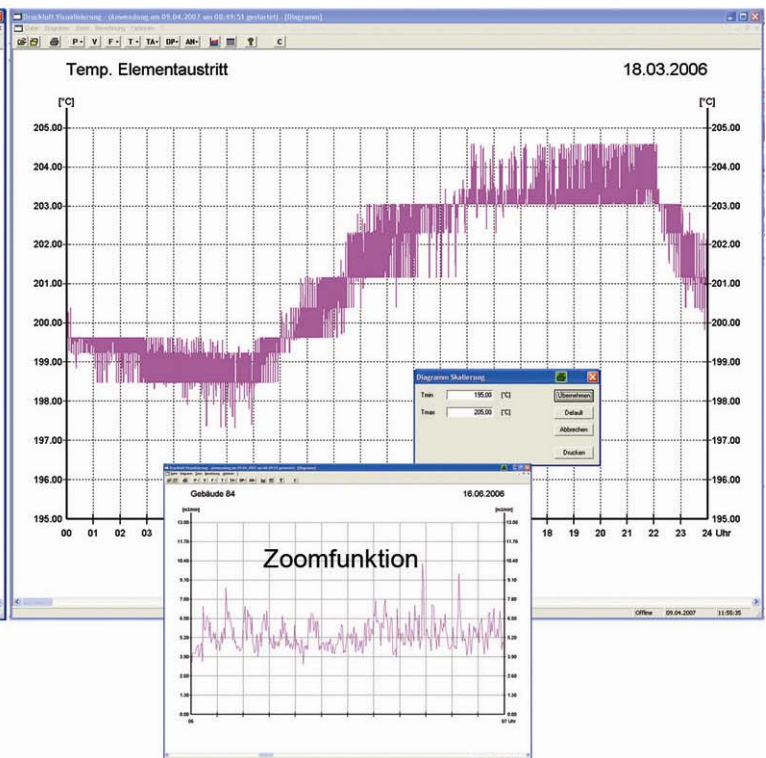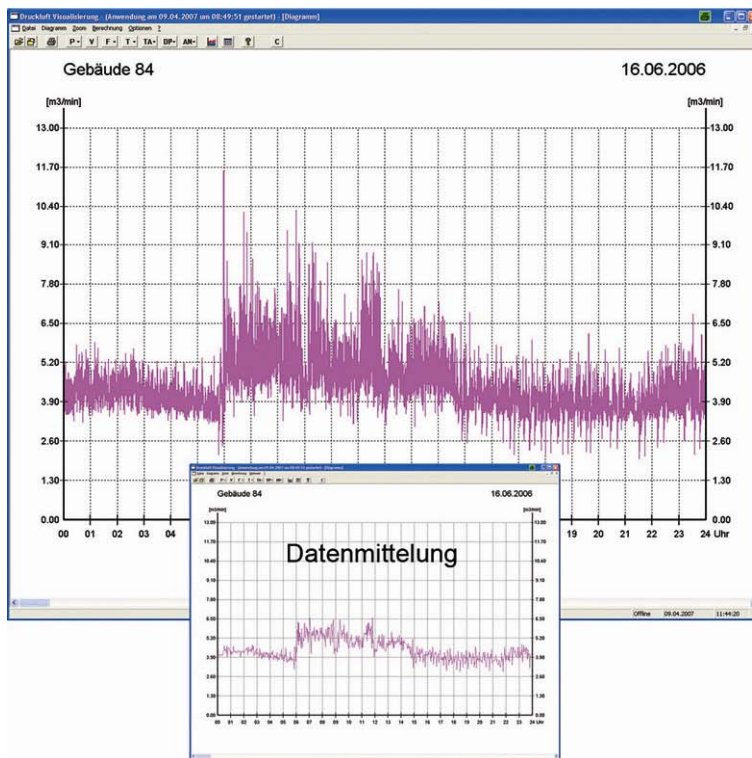


Flexible and accurate analysis of all logging data

3.

Shows pressure, air consumption and status of the compressors

4.

The week view shows the air consumption for each day

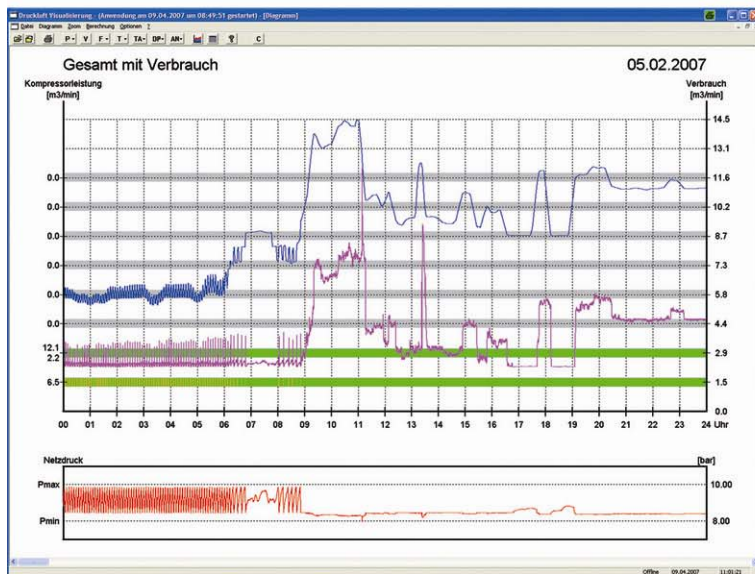

Data analysis

Extrapolation of the data

Kompressor Daten (Messung 02.02.2007 - 08.02.2007)											
Kanal	Kompressor	Leistung [m3/min]		Last [kW]		Leerlauf [h:mm:ss]	Messzeit [h:mm:ss]	Laufzeit [%]	Lastzeit [h:mm:ss]	Leerlaufzeit [%]	Laufzeit [%]
		min	max	min	max						
1	Kompressor 1	6.5	60.39	18.63	182:27:50	99.37	130:13:30	65.89	21:16:20	14.04	
2	Kompressor 2	2.2	12.1	25.20	104:10	0.00	152:27:50	99.30	151:24:10	100.00	0.00
3	Kompressor 3	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
4	Kompressor 4	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
5	Kompressor 5	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
6	Kompressor 6	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
7	Kompressor 7	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
8	Kompressor 8	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
9	Kompressor 9	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
10	Kompressor 10	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
11	Kompressor 11	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
12	Kompressor 12	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
13	Kompressor 13	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
14	Kompressor 14	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
15	Kompressor 15	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00
16	Kompressor 16	0.0	0.00	0.00	152:27:50	0.00	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00	0.00

Messdaten (Messung 02.02.2007 - 08.02.2007)											
Kanal	Kompressor	Schaltungen		Gesamte Energie [kWh]		Druckluft [m3]	Kostenberechnung [€]			Gesamt	
		Motor	Last	Last	Leerlauf		Last	Leerlauf	Gesamt		
1	Kompressor 1	2	482	6581.59	415.50	6977.09	524.83	33.24	558.17		
2	Kompressor 2	2	2	6279.39	0.00	6279.39	38540.0	502.35	0.00	502.35	
3	Kompressor 3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Kompressor 4	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Kompressor 5	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Kompressor 6	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Kompressor 7	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Kompressor 8	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Kompressor 9	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Kompressor 10	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Kompressor 11	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	Kompressor 12	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Kompressor 13	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Kompressor 14	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Kompressor 15	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Kompressor 16	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Leistungskennzahl			
Firma	Stetter		
Standort	Stuttgart		
Kompressor Station	Werk II		
Start der Messung	02.02.2007		
Ende der Messung	08.02.2007		
Dauer der Messung	152:27:50		

Standort Daten	
Arbeitszeit Tage/Jahr	365
Kosten/kWh	0.080 €

Messdaten	Schnitt	Minimum	Maximum
Leistung [kW]	78.42	54.05	101.80
Druck [bar]	8.64	8.28	9.41
Verbrauch [m3/min]	9.78	6.74	12.70
System Ausnutzung [%]	52.59	36.25	68.28

Messung Gesamt			
Energie [kWh]	13256.48	Druckluft [m3]	88321.0
Energie Last [%]	96.87	Energie Leerlauf [%]	3.13
Effizienz [kW/m3/min]	8.01840	Kosten/m3	0.011873 €
Last-Periode Gesamt	1027.28 €	Leerlauf-Periode Gesamt	33.24 €
Kosten Messung Gesamt	1080.52 €		

Jährliche Kalkulation Gesamt			
Last-Periode Gesamt	58023.84 €	Leerlauf-Periode Gesamt	1909.85 €
Jahresenergie Gesamt [kWh]	761666.83	Jahreskosten Gesamt	80933.49 €

Vorherige Seite

Nächste Seite

Offline 09.04.2007 11:23:54



Flowsensor



Dewpoint



Oiltemperature



Temperature



CT clamps



200 A



400 A



1000 A

airleader
Compressor Management

SIGA Development LLC DBA Airleader

4661 Oakwright DR NE, ADA MI 49301

Tel: 616 828 0716 - Fax: 616 425 5281

e-mail: jan@airleader.us

website: www.airleader.us